KANALIZACJA GRAWITACYJNA
PROFIL PODŁUŻNY cz.4
SKALA 1:100/1:200

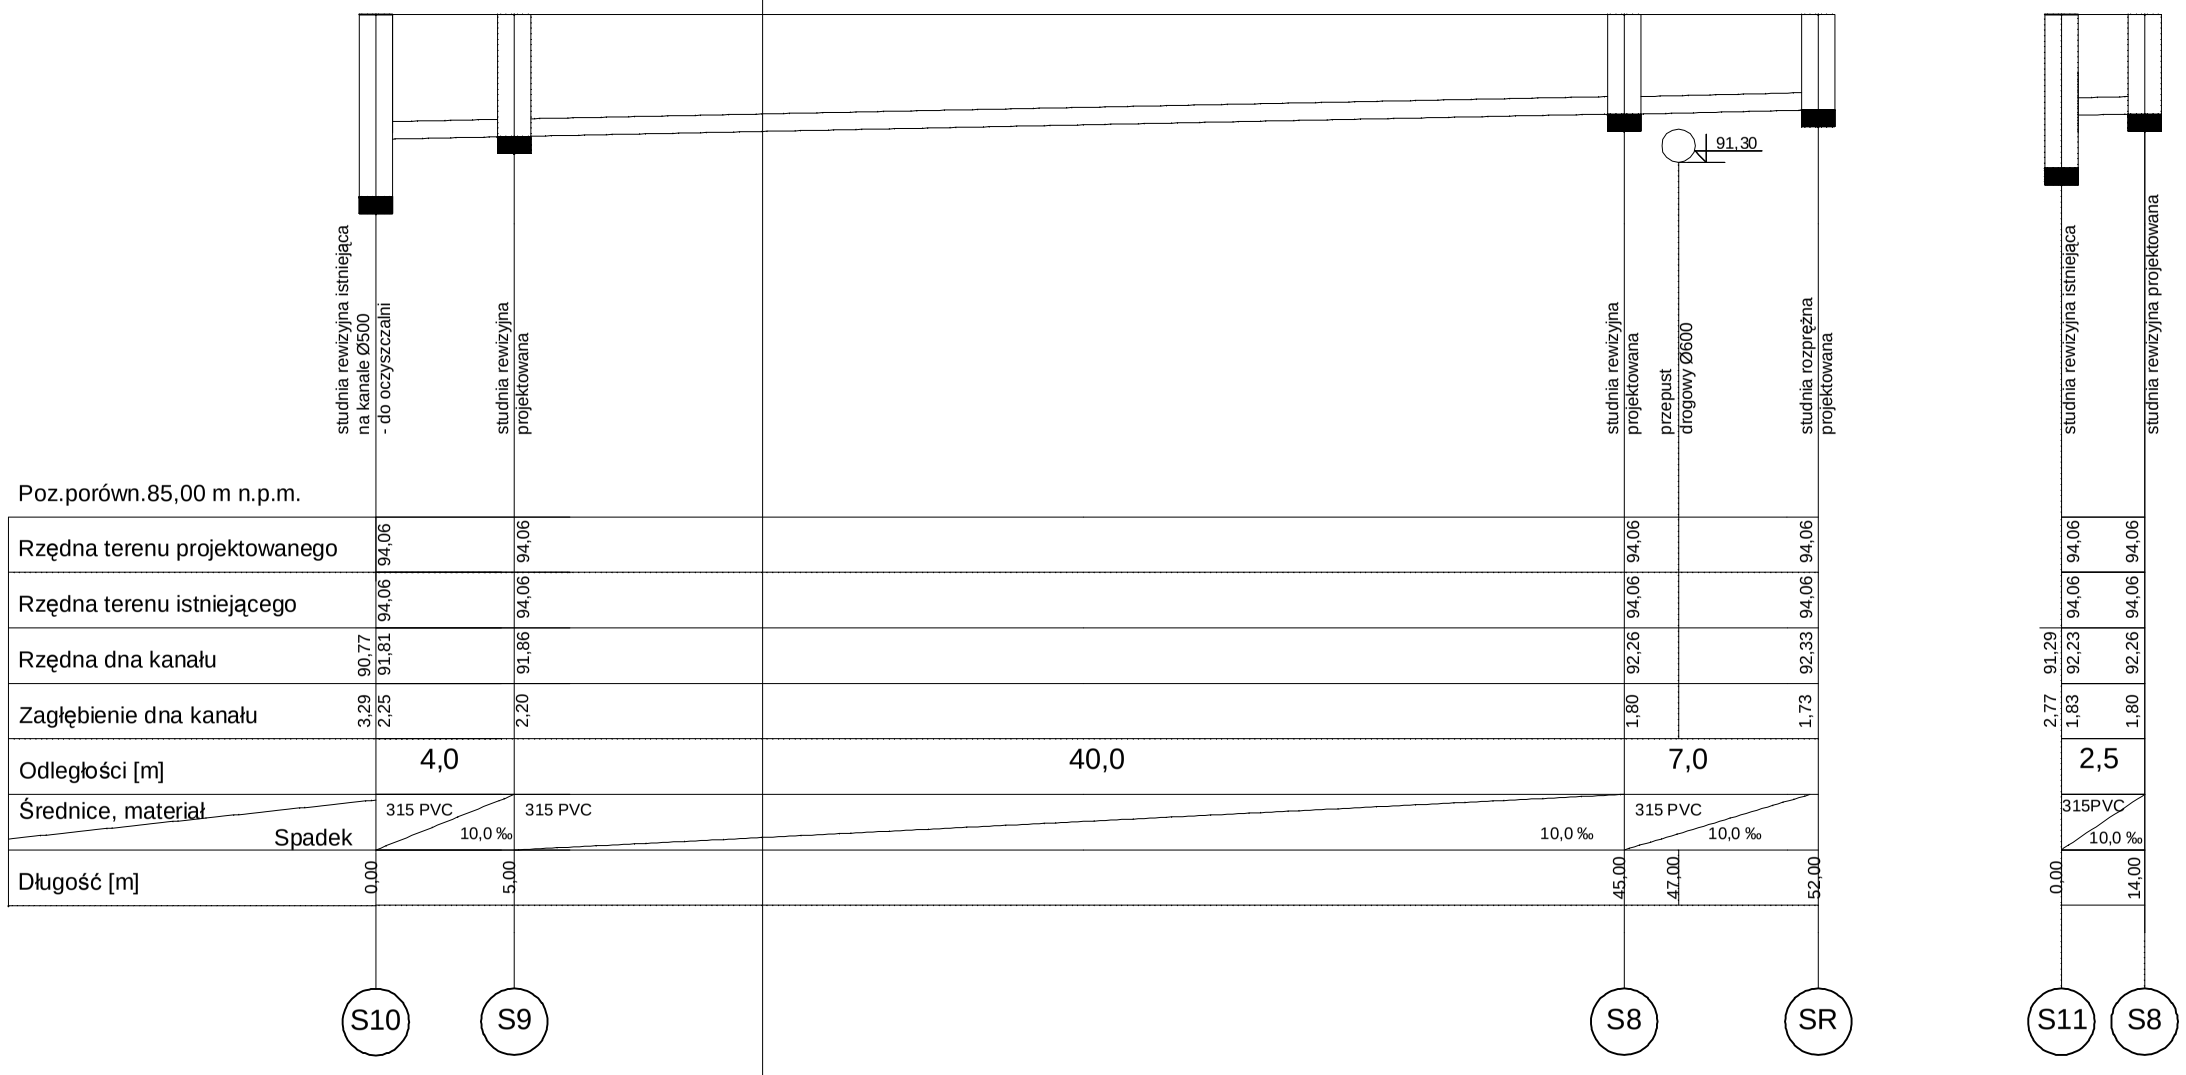

zrzut awaryjny
nr 2

na odejściu od studni S12
montować zasuwę burzową

UWAGA

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna :
z rur PVC-U klasy S w.k., Ø 200/5,9 mm, Ø 315/9,2 mm SDR 34,
z zainstalowaną fabrycznie uszczelką wargową łączone na wcisk.

Kolektor tłoczny:
z rur PE 80 Ø 90/ 4,3 mm., PN 6 SDR 17,6 łączonych przy pomocy zgrzewania czołowego

Pompownia typ PURAPOMP PS-1,2/4,2-214 - kompletna w zbiorniku prefabrykowanym żelbet. Ø1200/1500 H= 4240 mm

studnie rewizyjne, rozprężna - betonowe Ø1200 mm.

Na trasie kolektora tłocznego, w miejscach zmiany kierunku należy stosować bloki oporowe z betonu B15

Przed przystąpieniem do robót zweryfikować rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia

Projekt: BUDOWA TŁOCZNEGO KOLEKTORA SANITARNEGO BRONIEWO - BRONIEWEK, BUDOWA GRAWITACYJNEGO KOLEKTORA SANITARNEGO W BRONIEWKU, BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ, REMONT I PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W BRONIEWIE, LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRONIEWIE WRAZ Z REKULTYWACJĄ

Adres: Broniewo,Broniewek, 88-200 Radziejów

Inwestor: Urząd Gminy, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

Nazwa: **PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ - CZ.4**

SKALA	1:100/200	DATA	09.2007	
BRANŻA	SANITARNA			Nr rys. 05
PROJEKTOWAŁ:	inż. Stanisław Litke, upr. 4590/61, KUP/IS/1414/01			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Janusz Mospinek, ABU-IX-8386-5/74/89 Wk, KUP/IS/0175/04			