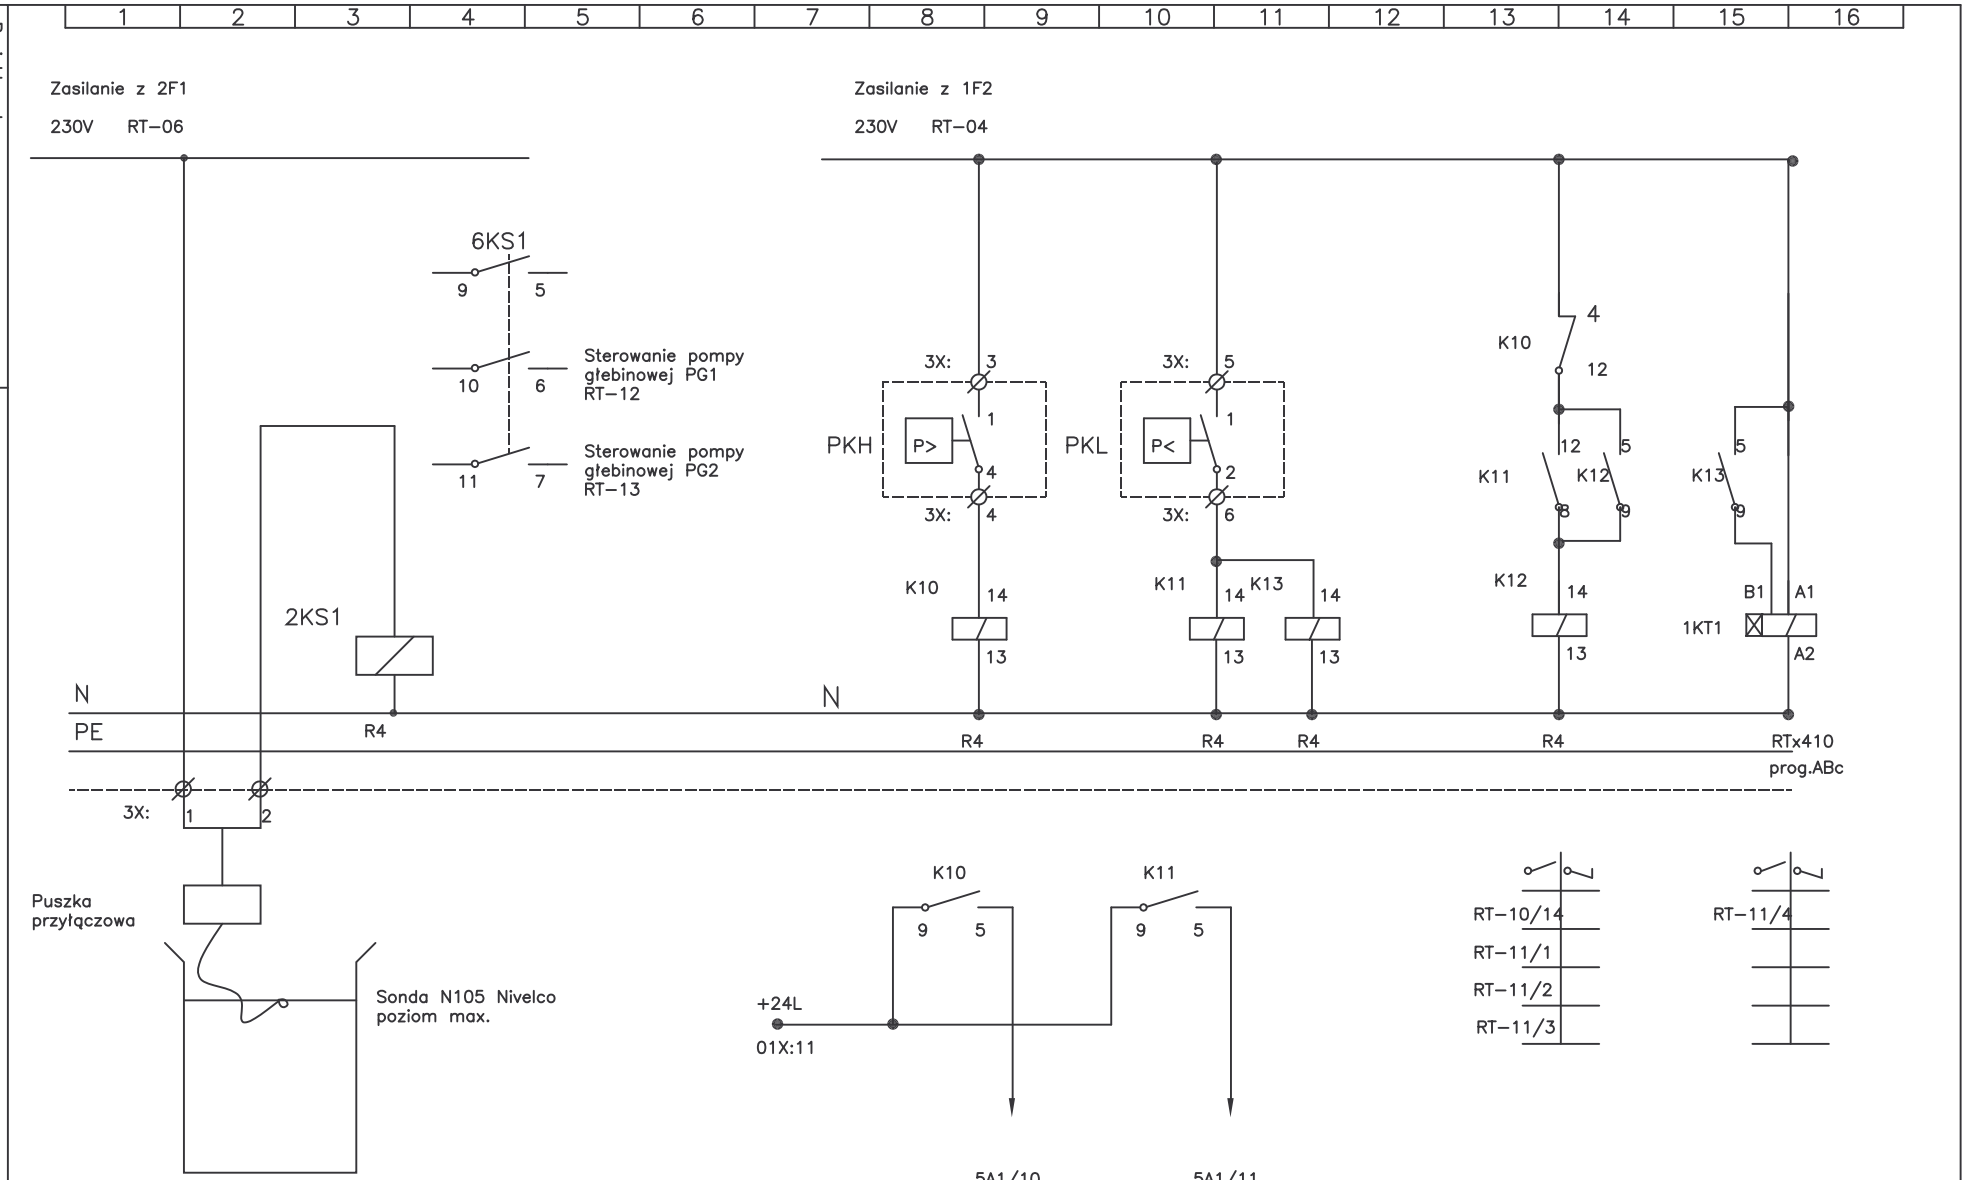

Pływakowa sonda poziomu w zbiorniku wody uzdatnionej (dodatkowa opcja)

Projektował: mgr inż. Marek Józefiak nr upr. 5911/6d/94

Sprawdził: inż. Marian Nowosielski nr upr. ZGP–III–630/5/79

ELKAM – Gdańsk

SUW Płowce gmina Radziejów

Rozdzielnica technologiczna RT
Schemat ideowy pom. poziomu w zb. retenc. i kolektorze tłocznym zestawu

Data: 05–2007

Arkusz:

Nr rys. RT–10